


Transformatoren mit DIN 35 Schnapp-Befestigung

Sicherheits-Transformatoren nach
EN 61558-2-6 SEV geprüft
Trenn-Transformatoren nach
EN 61558-2-4 SEV geprüft

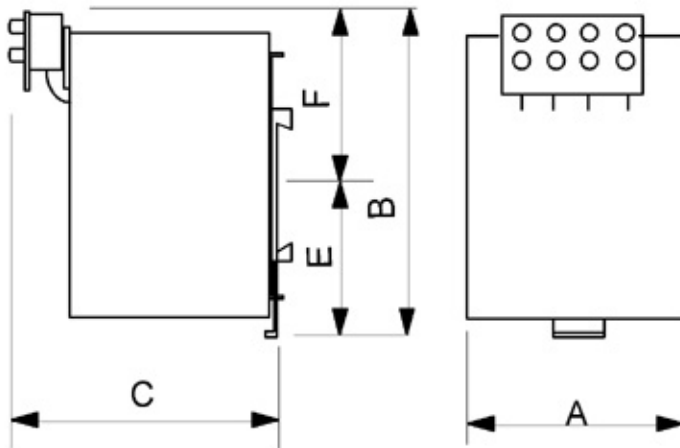

Vergossene Ausführung:
gefülltes Epoxidharz

Prüfspannung: 4 kV 50Hz

Ansicht und Abmessungen sind
Richtwerte.

Nennleistung
1 Prim. / 1 Sek. Wicklung

Abmessungen und Gewicht
Änderungen vorbehalten

VA	A	B	C	E	F	G	H	kg
15	58	93	60	47	46			0.58
25	58	93	68	47	46			0.73
40	70	108	70	48	60			1.1
50	70	108	80	48	60			1.3

Definitive Ausführung nach Vereinbarung



FEURER+MOOSER AG

Allmeindstrasse 23 / Postfach 52 CH 8716 Schmerikon SG

Telefon: 055 / 282 16 60
Fax: 055 / 282 17 57

Änderungen vorbehalten

EV.-1022.01